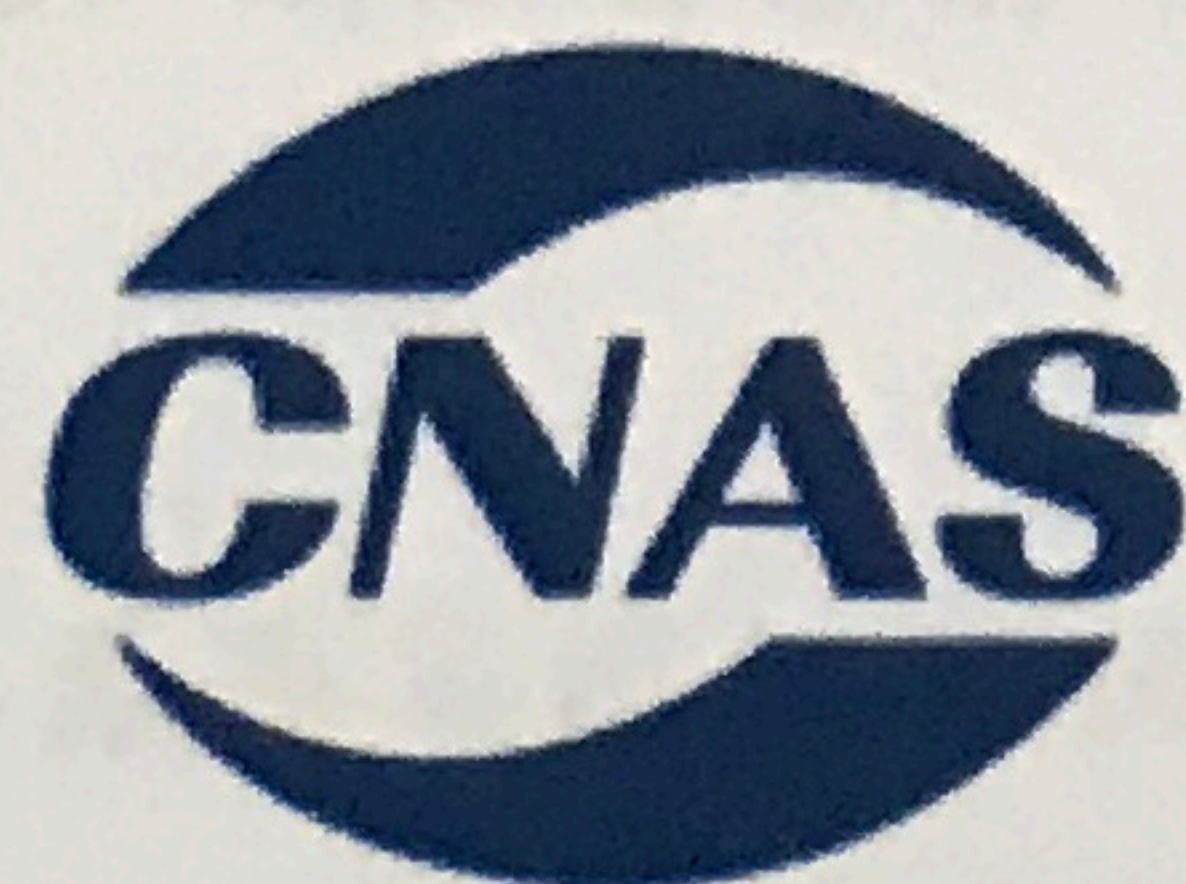




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

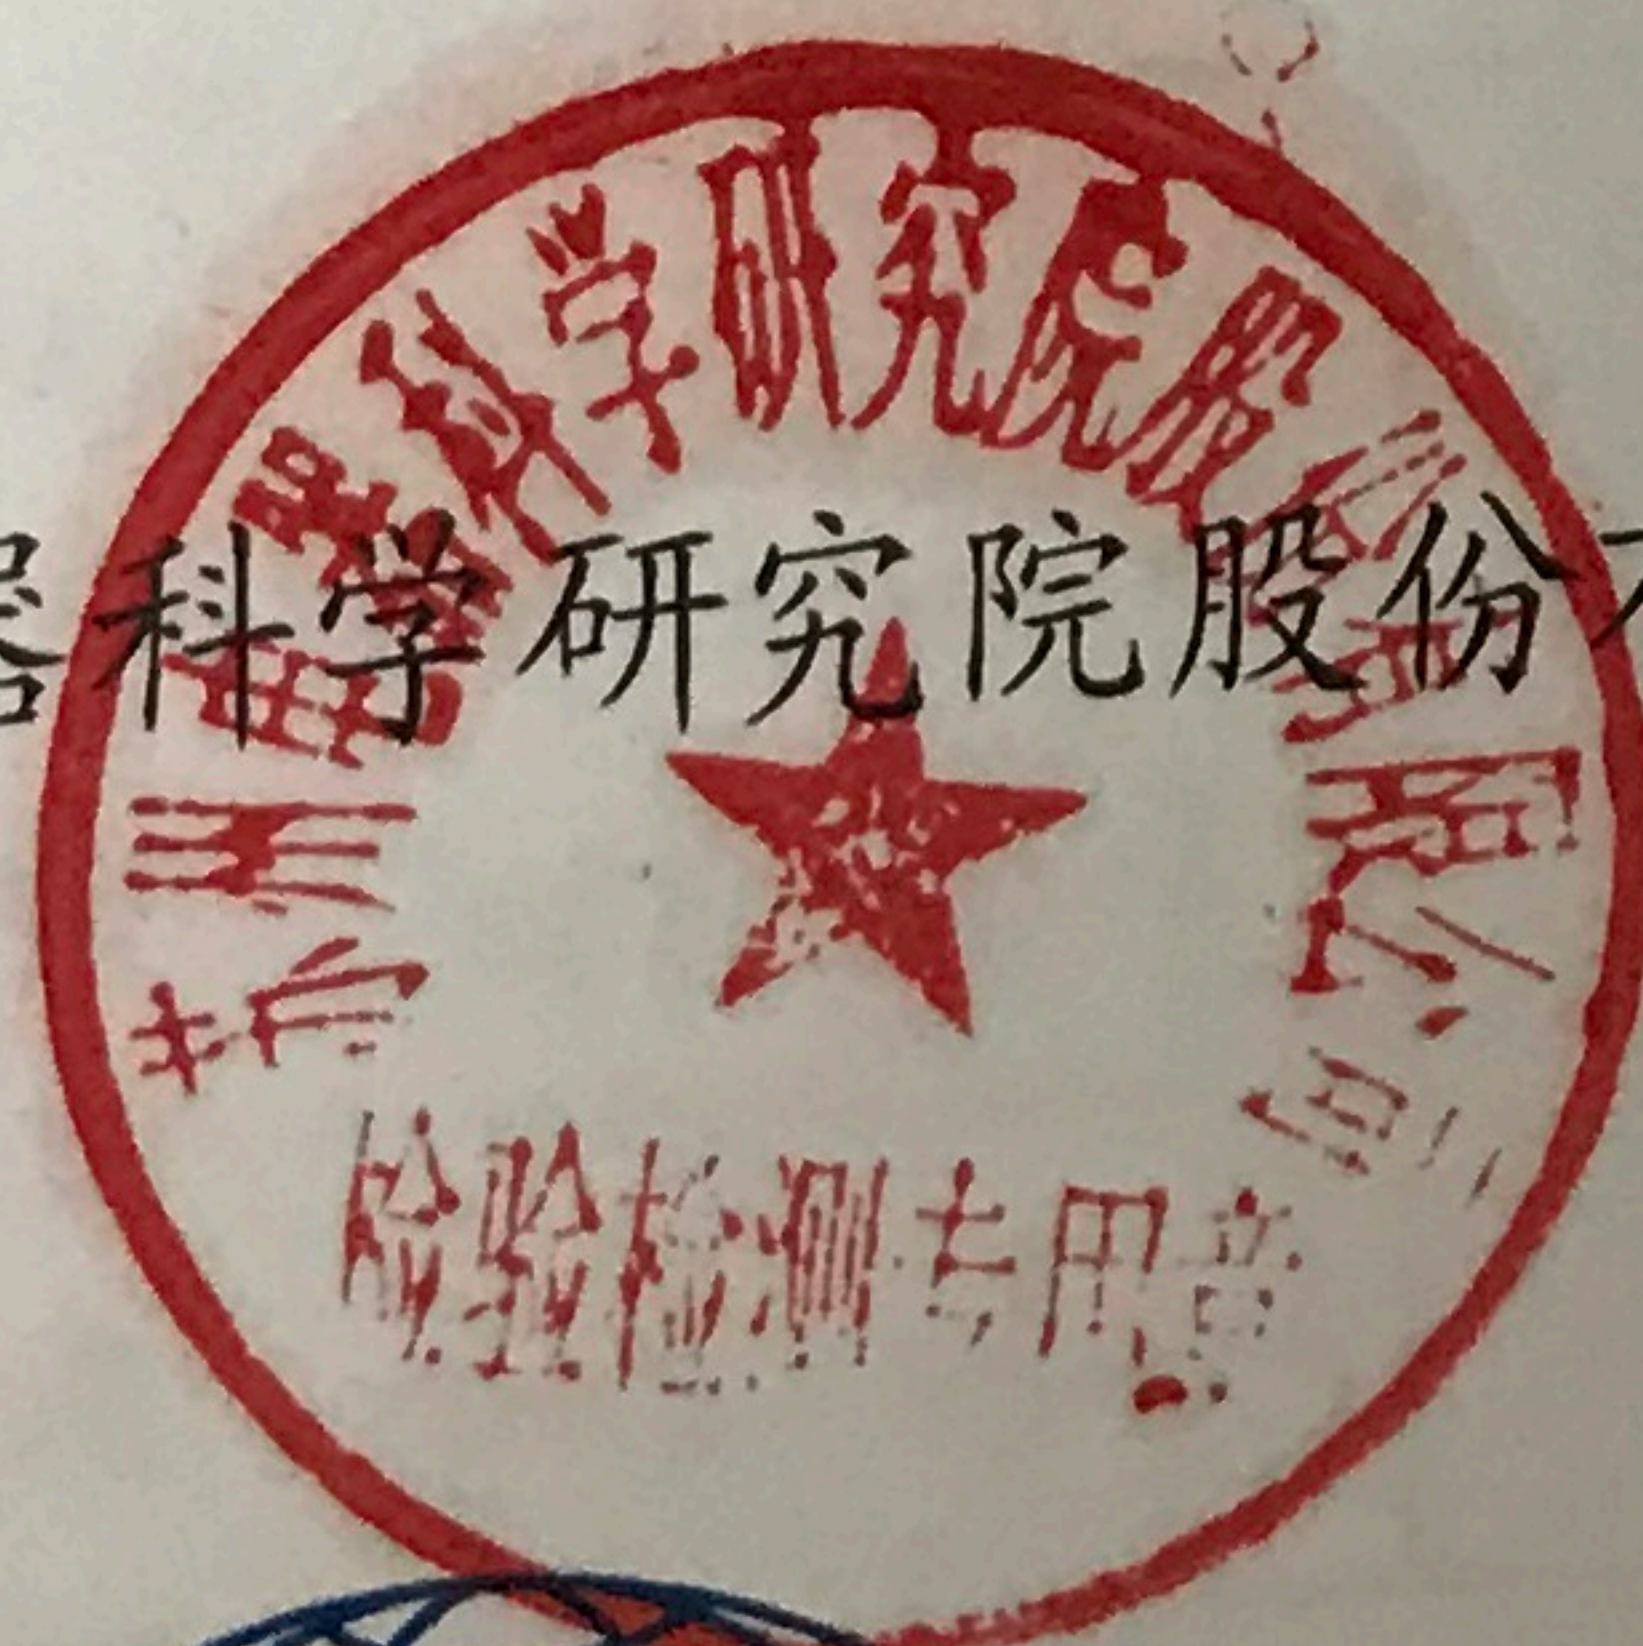
申请编号: A2016CCC0306-2499334

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作继电器

型 号: CDJD6

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 剩余电流动作继电器 型号: CDJD6 商 标: / 样品数量: 27 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-01-02 完成日期: 2018-03-07	委托人: 德力西集团仪器仪表有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西工业园 生产者: 德力西集团仪器仪表有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西工业园 生产企业: 德力西集团仪器仪表有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西工业园
--	--

试验结论: 依据 GB/T 22387-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDJD6

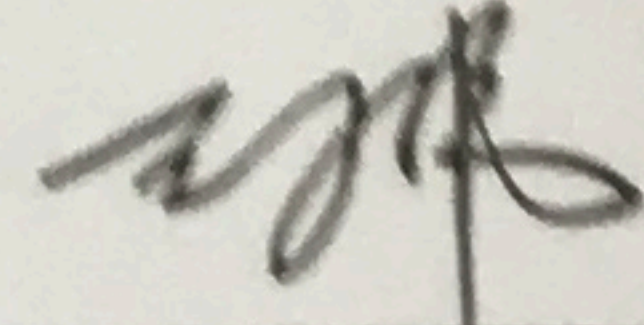
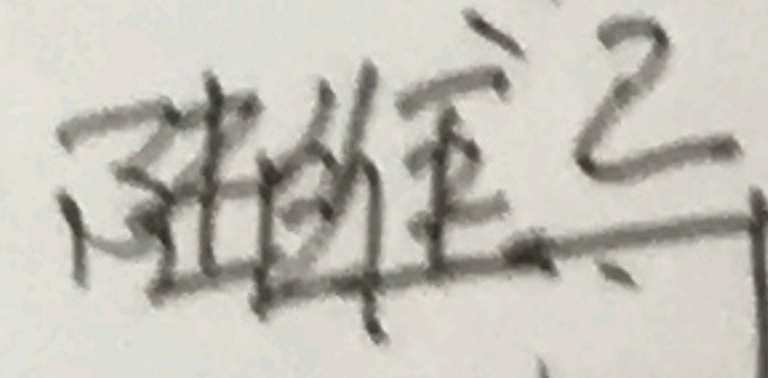
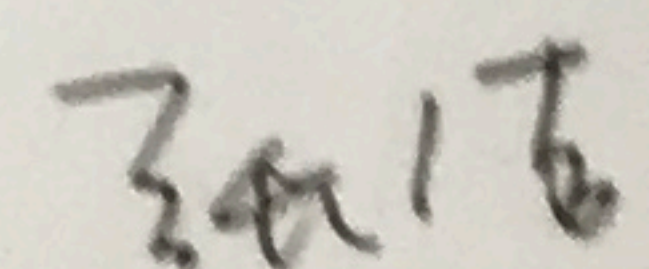
Un: AC220V/AC380V; Usn: AC220V;

In: 630A, 400A, 250A;

I Δ n: 100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA;

额定剩余动作类型: AC 型;

I Δ w = I Δ w: 6.3kA;

主检: 王 炜 签名:  日期: 2018-03-23	 (检测机构名称, 盖章) 2018年8月11日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2018-03-23	
签发: 张 洁 签名:  日期: 2018-03-23	

备注:

CDJD6-630: #01-#16#20-#22: 630A

CDJD6-250: #17-#19: 250A